




X1



Kundenanlage
(Vorschlag)

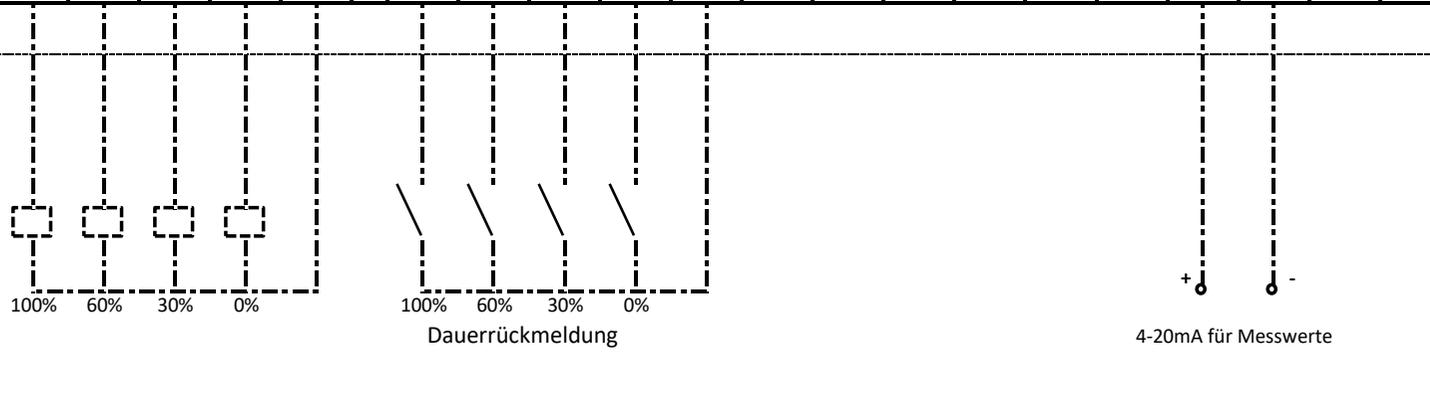

Anschlußplan Übergabeleiste Fernwirkanlage im Steuerschrank EEG

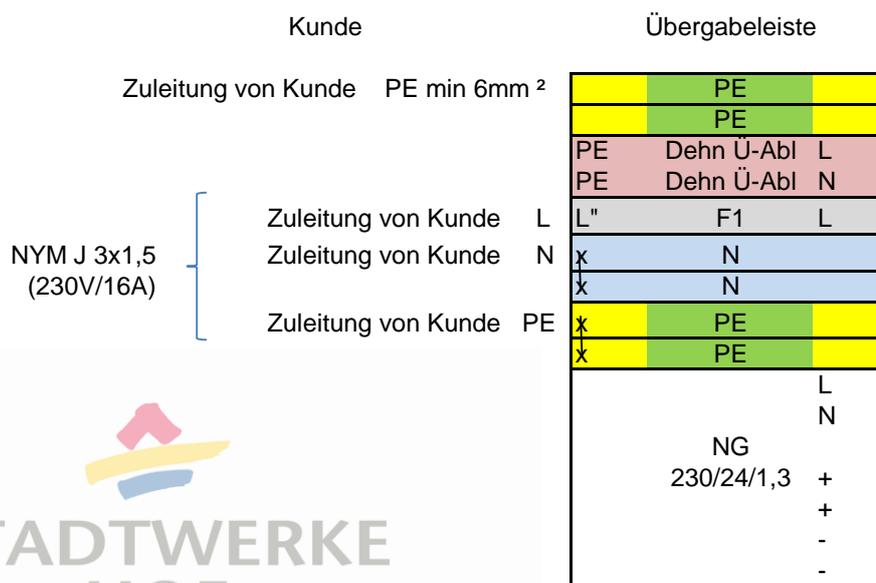

X1

Leistung 100% +24V Puls BF	1
Leistung 60% +24V Puls BF	2
Leistung 30% +24V Puls BF	3
Leistung 0% +24V Puls BF	4
0V (24V) Wurzel für BF	5
Leistung 100% --> RM Leistung	6
Leistung 60% --> RM Leistung	7
Leistung 30% --> RM Leistung	8
Leistung 0% --> RM Leistung	9
+24V Wurzel für ML	10
Leistungsfaktor cos phi (Optional)	11
Leistungsfaktor cos phi (Optional)	12
	13
	14
	15
	16
Leistungssignal v Kunden + MW (4-20 mA)	17
Leistungssignal v Kunden - MW (4-20 mA)	18
Leistungssignal kWh Imp. +24V für ZW (Optional)	19
Leistungssignal kWh Imp. -> ZW Leistung (Optional)	20